



CAMPANAS

CAMPANA EXTRACTORA ORRI

Código Artículo: COR
16.05.2018

INFORMACIÓN TÉCNICA

Aplicaciones	Extracción de humos para cocinas industriales.
Formato	Mural o central.
Construcción	Campana totalmente soldada en una sola pieza hasta 3,5M.
Material	Chapa de acero inoxidable AISI 304 de 1 mm de grosor.
Acabados	Estructura tubular y partes no vistas en acero galvanizado. Doble plegado en todos los finales de chapa. Sin tornillos ni rebordes extraños. Cantos frontales de arco de 100 mm. Todas las campanas con plenum de aportación incorporan aislante en la impulsión para evitar condensaciones.
Recogegrasas	Perimetral conectado a la bandeja inferior.
Filtros	Filtros de placas inox AISI 430 de 490x400x50.
Plenum (PL)	Todas las campanas fabricadas con plenum incorporan compuertas de regulación (RG). Led lineal perimetral en la junta del plenum de 25mm.



MODELOS

Formato	Altura (H)	Filtros
Mural	400 mm	490x400x50

MEDIDAS

Fondo 900	A	Kg*	Filtros	m³/h	∅Cond.**
1.000	-	38	2	1.700	250
1.500	-	50	3	2.400	300
2.000	200	69	4	2.900	315
2.500	200	82	5	3.650	355
3.000	250	95	6	4.375	400
3.500	250	115	7	4.650	400

Fondo 1.100	A	Kg*	Filtros	m³/h	∅Cond.**
1.000	-	41	2	2.080	250
1.500	-	56	3	2.675	300
2.000	200	75	4	3.560	315
2.500	200	90	5	4.455	355
3.000	250	105	6	4.870	400
3.500	250	126	7	5.680	400


* Peso neto de las campanas sin accesorios (luminarias, filtros y controles).

** Diámetro de conducto recomendado.

OPCIONALES

PLENUM	APORTACIÓN	LUMINARIAS	EMPOTRADO JUNTA PLENUM	TODO INOX	VENTILADOR INCORPORADO	CONSTRUCCIÓN ESPECIAL

Mural AP

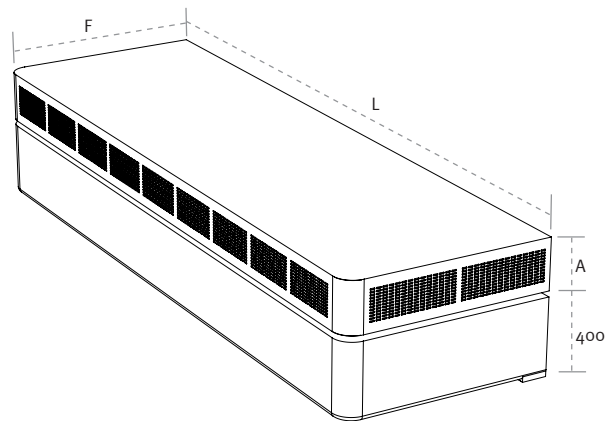

NORMATIVAS

Certificado de construcción: Nº 023889AA del 6/10/2005 emitido por el Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Barcelona.

Diseño y fabricación: Directrices de las normas CTE06, UNE 100-165-04 y UNE 16282_2.

Clasificación al Fuego: A1.

LEYENDA

L	Longitud	TC	Techo cerrado
F	Fondo	AP	Aportación
H	Altura campana = 400mm	RG	Regulación
A	Altura plenum	PL	Plenum

