


# Ficha técnica

## Sist. contraincendios Protekfoc

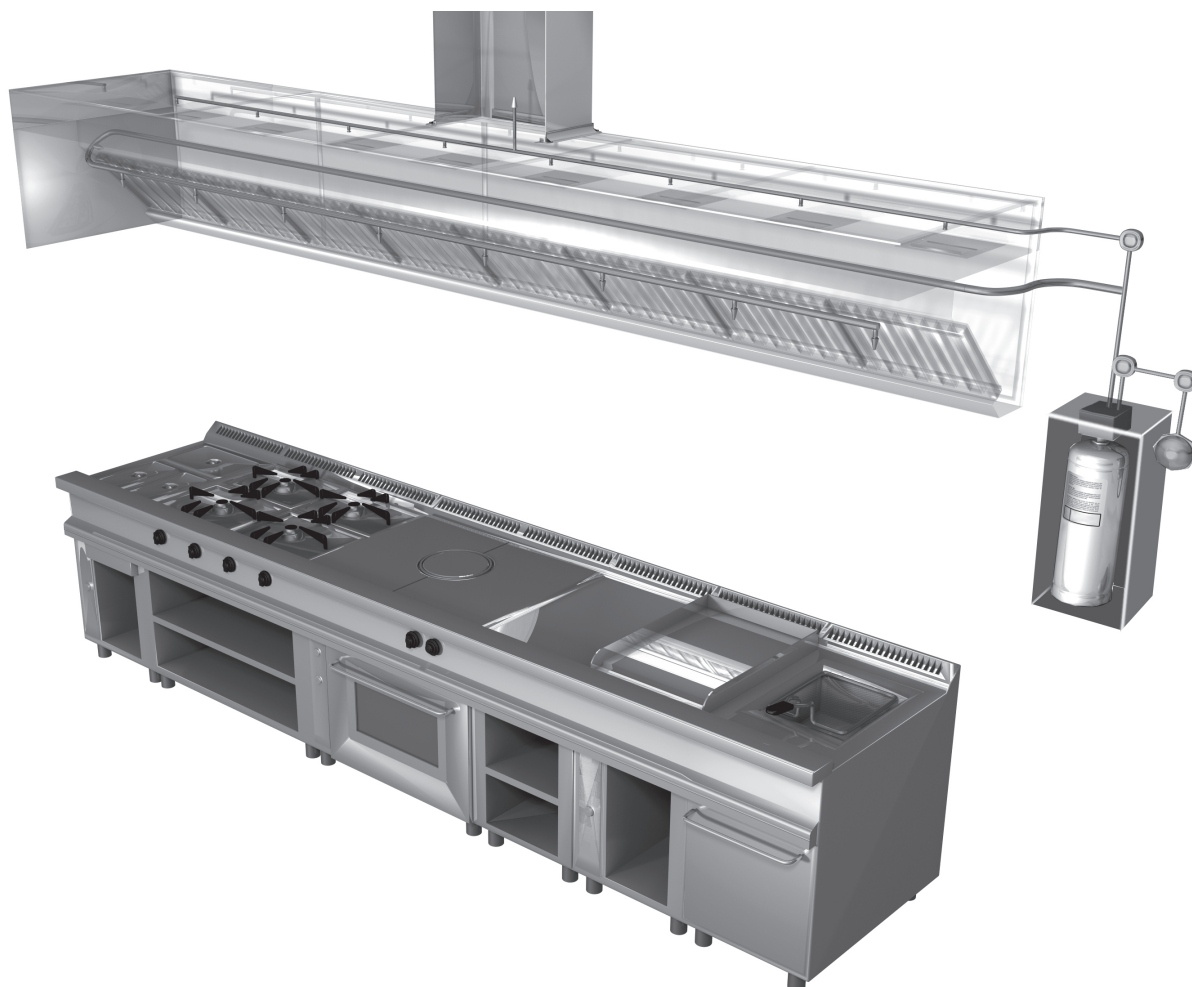

### Sistema contraincendios Protekfoc.

Sistema basado en la pulverización de una mezcla de solución acuosa de sales orgánicas de bajo PH, instalado en el interior de la cocina en un depósito de acero cargado con 12 o 25 litros en función del tamaño necesario para la instalación. El depósito queda cubierto por un armario de acero inoxidable AISI 304. El sistema de distribución del agente extintor se realiza mediante tubería de acero inoxidable con uniones por presión. Las boquillas de pulverización actúan sobre tres niveles: conducto, plenum y aparatos de cocción. Los detectores térmicos del tipo fusible están certificados por el laboratorio U.L. y tarados a la temperatura adecuada. El cable de disparo va protegido con tubo de acero blindado. Incorpora un sistema de disparo manual. Los tubos de conducción de líquido están libres de presión y sólo circula líquido por su interior en caso de disparo. Este tipo de sistema contraincendios cumple con los requisitos mínimos para sistemas de extinción de incendios para protección de cocinas según la Asociación de Sociedades de Protección contra Incendios (Tecnifuego-AESPI). El sistema ha sido ensayado por Invertek y TUV bajo los requisitos de Tecnifuego-AESPI y la norma UL-300.